

Projektowany żuraw słupowy  
montaż wg opr. konstrukcji

Istn. belka wciągnika

FB.P1

C B

1700

750

1200

1200

V3.P1  
V4.P1

Istniejący blok fundamentowy

Proj. kolektor tłoczny  
DN400 Ø408x4 00H17N14M2

Filtr sorpcyjny powietrza  
OPCJA

Kanał wywiewny dezodoryzacji  
d200PE

Woda  
d40PE


Istn. kolektor tłoczny DN400  
żeliwo

Proj. kolektor grawitacyjny  
DN800 WIPRO

C B

Istn. przyłącze wody  
d40PE

D A

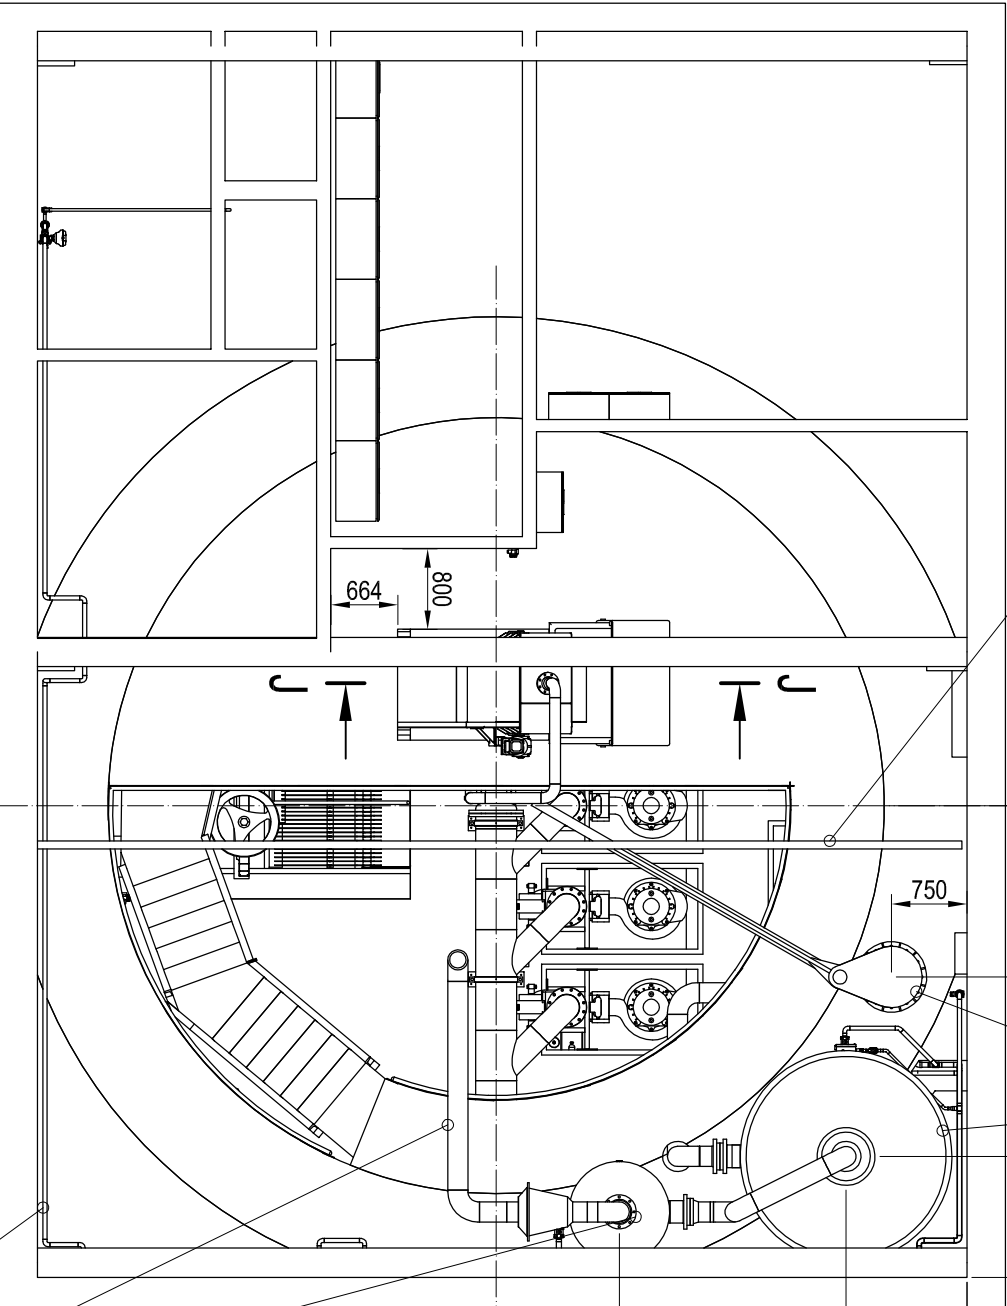

- UWAGI:**
- Lokalizację uzbrojenia podziemnego podano na podstawie danych archiwalnych. Rzeczywista lokalizacja uzbrojenia może być różna.
  - W miejscu inwestycji występują kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zaleca się ręczne wykonywać prace ziemne. Zabezpieczenie wykopów zgodnie z regułami BHP.
  - Kanały ściekowe wykonać ze spadkiem 4‰ w kierunku odpływu. Przykrycie kanałów - krata kompozytowa kryta z powierzchnią antypoślizgową.
  - Otwory do montażu rurociągów technologicznych wykonać jako wiercone. Przejścia szczelne wykonać jako wiertcone. Uszczelniających Integra-Glimex, śruby A2.
  - Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane powyżej poziomu gruntu wykonać w tulejach ochronnych. Przejście uszczelnic pianą PU, a powierzchnię zamaskować np. rozetą.
  - Połączenia rurociągów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
  - Mocowanie rurociągów wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy użyciu obejm systemowych np. WURTH, NISZUL, dla temperatury medium +40°C. Obejmy z tworzywa sztucznego (PE, PP) lub stali nierdzewnej (A18N9
  - Do połączeń kolektorzowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym.
  - Elementy metalowe konstrukcji i urządzeń mocować do elementów budowlanych przy użyciu systemów wkładanych z kotwaniami A4, oraz separować od podłoża przekładkami z HDPE -#6 - 8mm. Wszystkie połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zainiebowaniem.
  - Przedstawiono propozycję konstrukcji wsporczej rurociągów, mała stal S1, cynkowana ognioowo. Konstrukcje wsporcze muszą być oczyszczone i odróżnione zgodnie z PN-ISO-8501-1:1996, a następnie malowane proszkowo zgodnie z kolorystyką na obiekcie.
  - Przedstawiono propozycję wsporników rurociągów oraz konsol montażowych.
  - Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu, oraz pozostałymi branżami.

|                                                      |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| INWESTOR                                             |  |  |  |  | PGK w Płońsku Sp. z o.o.                  |  |  |  |  |
| PGK w Płońsku Sp. z o.o.                             |  |  |  |  | ul. Mickiewicza 4; 09-100 Płońsk          |  |  |  |  |
| T.: +4823 662 4278; F.: +4823 662 4278               |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |
| ZAMÓWIENIE                                           |  |  |  |  | WT-PLAN Tomasz Włodarczyk                 |  |  |  |  |
| ul. Jodłowa 2; 05-555 Tarczyn                        |  |  |  |  | T.: +48 609 445 266; twłodarczyk@wpian.pl |  |  |  |  |
| PROJEKTOWAL                                          |  |  |  |  | PROJEKTOWAL                               |  |  |  |  |
| Tomasz WŁODARCZYK                                    |  |  |  |  | MAZ/0218/POOS/07                          |  |  |  |  |
| PROJEKTOWAL                                          |  |  |  |  | PROJEKTOWAL                               |  |  |  |  |
| SPRAWOZDA                                            |  |  |  |  | SPRAWOZDA                                 |  |  |  |  |
| Andrzej BRODZ                                        |  |  |  |  | SI-197/89                                 |  |  |  |  |
| OBJEKT                                               |  |  |  |  | OBJEKT                                    |  |  |  |  |
| POMPOWNI ŚCIEKÓW P-1                                 |  |  |  |  | POMPOWNI ŚCIEKÓW P-1                      |  |  |  |  |
| ul. Żołnierzy Wyklętych, Płońsk, Dz. Nr 389/2, 389/4 |  |  |  |  | RZUT Z GÓRY                               |  |  |  |  |
| WERSJA                                               |  |  |  |  | WERSJA                                    |  |  |  |  |
| 00                                                   |  |  |  |  | 00                                        |  |  |  |  |
| PŁA                                                  |  |  |  |  | PŁA                                       |  |  |  |  |
| PB-W                                                 |  |  |  |  | T                                         |  |  |  |  |
| BRANŻA                                               |  |  |  |  | BRANŻA                                    |  |  |  |  |
| T                                                    |  |  |  |  | T                                         |  |  |  |  |
| WZTM/01/2015                                         |  |  |  |  | WZTM/01/2015                              |  |  |  |  |
| A-3                                                  |  |  |  |  | A-3                                       |  |  |  |  |
| SKALA                                                |  |  |  |  | SKALA                                     |  |  |  |  |
| 1:75                                                 |  |  |  |  | 1:75                                      |  |  |  |  |
| DATA                                                 |  |  |  |  | DATA                                      |  |  |  |  |
| marzec 2015                                          |  |  |  |  | marzec 2015                               |  |  |  |  |