

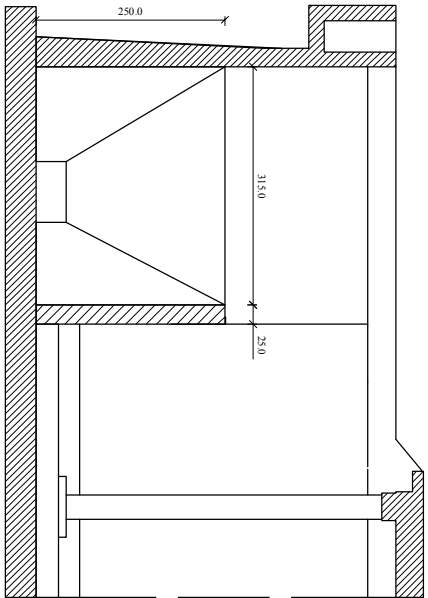
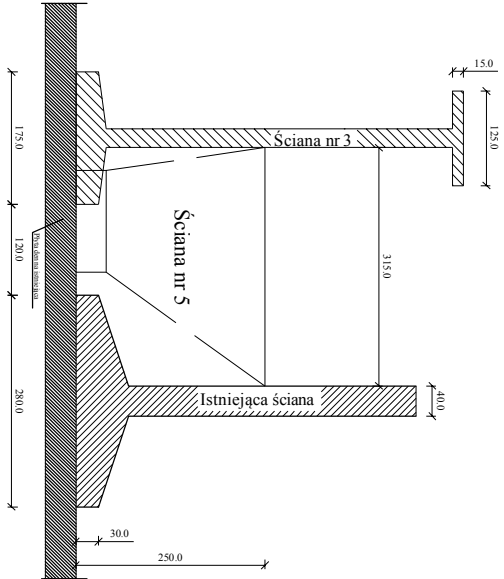


Widok ściany Nr 5

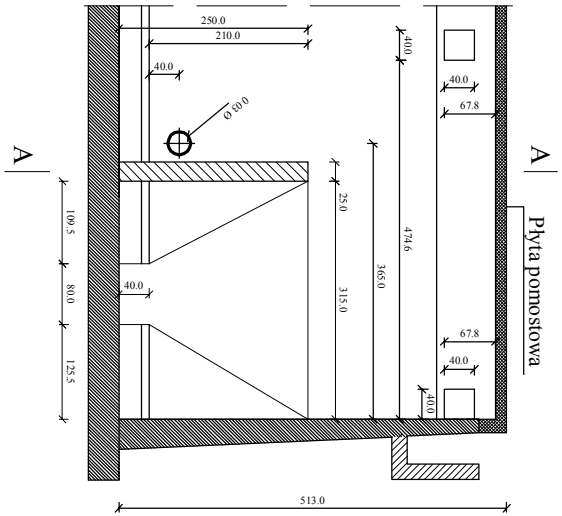

Beton C30/37 W8 F150

Przekrój A-A

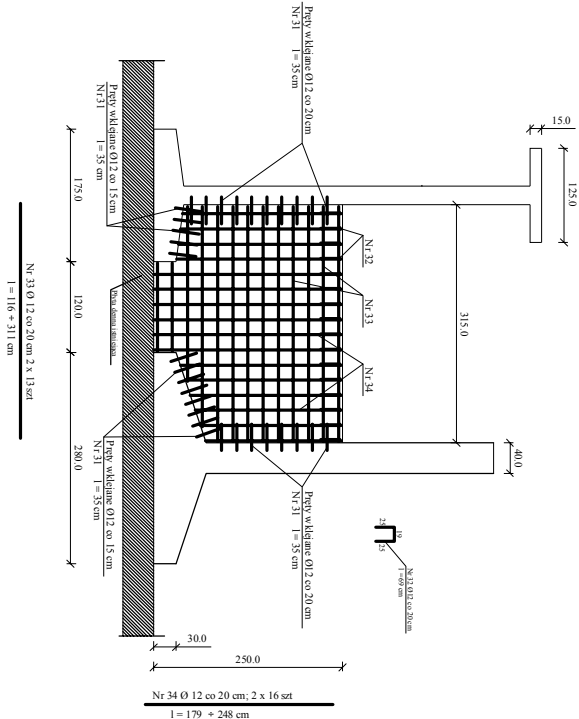

Wykaz stali zbrojenkowej dla ściany 5								
Lp.	Stal	Nr pręta	Średnica mm	Długość pręta cm	Ciężar 1mb kg	Ciężar pręta kg	Ilość szt	Łączna waga kg
1	AIII	31	12	35	0,888	0,31	62	19,27
2	AIII	32	12	69	0,888	0,61	16	9,80
3	AIII	33	12	311	0,888	2,76	26	71,80
4	AIII	34	12	248	0,888	2,20	32	70,47
5	AIII	35	12	80	0,888	0,71	200	142,08

Opis: Lokalizacja				Investor: PGK w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 PŁOŃSK ul. Mickiewicza 4			
09-100 Płońsk ul. Mickiewicza 4		Projektował	inż. Jerzy Śladowski	Cie-27/82	Podpis		
		Opracował	inż. Jerzy Śladowski	Cie-27/82	Podpis		
		Sprawił			Podpis		
Komora defosfatacji				Branża		Skala:	
Oczyszczalnia ścieków w Poświętnem gm. Płońsk				Budowlana		1:100	
Typu 99				Data		Rys. nr.	
Ściana nr 5				21 02 2019 r		5	